


② 川の水はどうやってつくられているの？




③ 水はどうやって きれいにしているの？

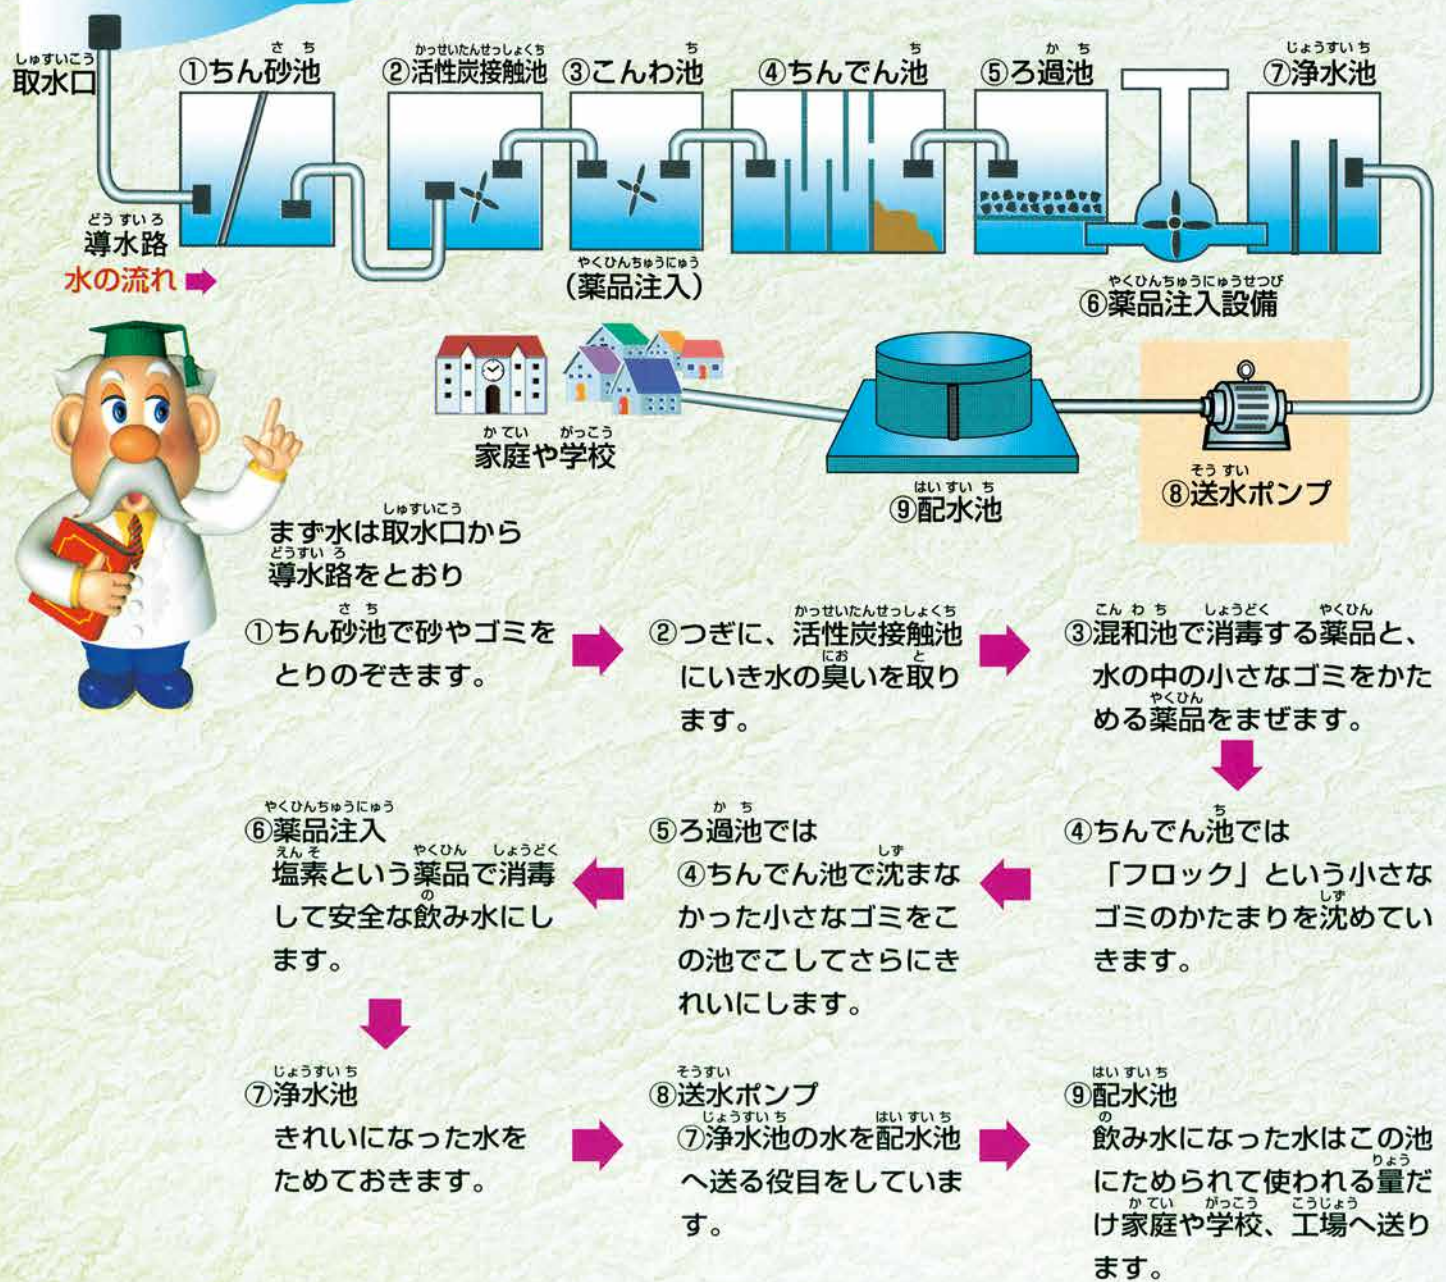

おかやまけんせいなんすいどう きぎょうだん
岡山県西南水道企業団

はい すい く いき
〈配水区域〉
(H24年4月1日現在)

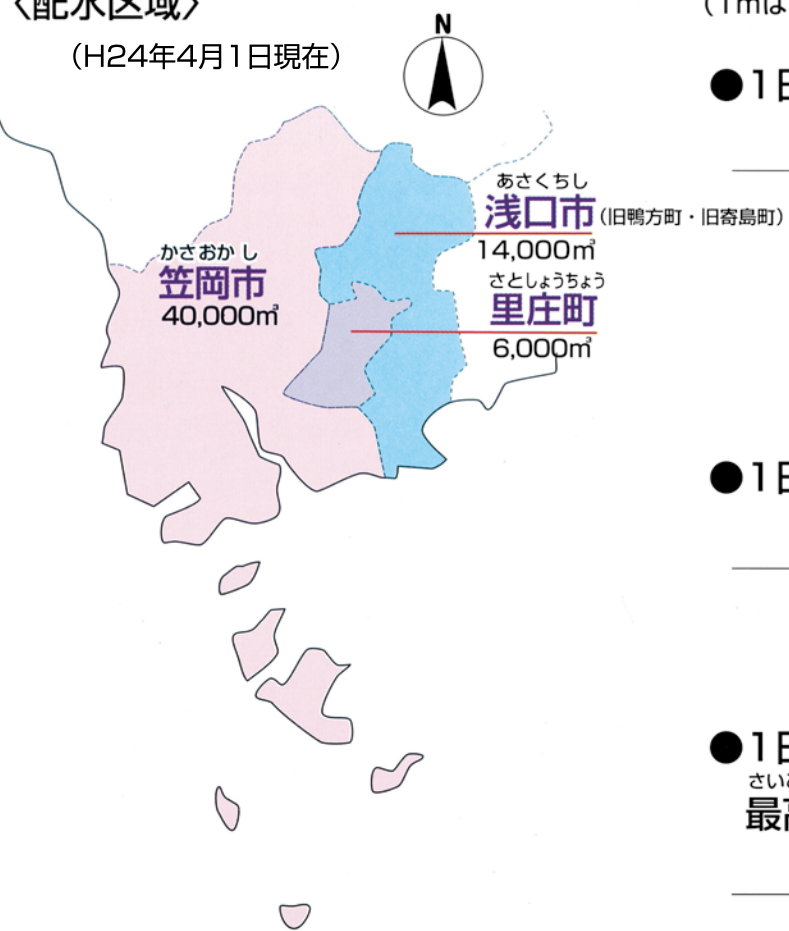

れい わ
令和 年に使った水

(1m³は1000ℓです。風呂なら5杯分、バケツなら70杯分)

●1日に使った水の量

_____ m³ (プールで _____ 杯分)



●1日に1人あたり使った水の量

_____ ℓ (バケツで _____ 杯分)



●1日に浄水場がきれいにした水の量

最高 _____ 月 _____ 日

_____ m³ (プールで _____ 杯分)

●みんなの飲み水は長い旅をつづけて作られます。
雨がふらなければ水がたりなくなり生活に不便を感じます。
だから水を大切にしようね。

メモ

年 組 なまえ

(見学日 月 日)

おかやまけんせいなんすいどう きぎょうだん
岡山県西南水道企業団

(ホームページ <http://www.oka-seinansuidou.org/>)

事 務 所／〒714-0098 岡山県笠岡市十一番町4-1 TEL (0865) 63-5241 FAX (0865) 63-0809
新庄浄水場／〒719-0302 岡山県浅口市里庄町新庄2番地 TEL (0865) 64-3274 FAX (0865) 64-5638
鴨方浄水場／〒719-0231 岡山県浅口市鴨方町小坂西2882番地 TEL (0865) 44-7988 FAX (0865) 44-5279



このパンフレットは地球環境にやさしい植物油インキで印刷しています。

2021.6.3000

私たちの水



おかやまけんせいなんすいどう きぎょうだん
岡山県西南水道企業団

水はこんなに遠くからはこばれてきます。




水の道

たかはしがわ
高梁川の水



水道の水

きれいな水

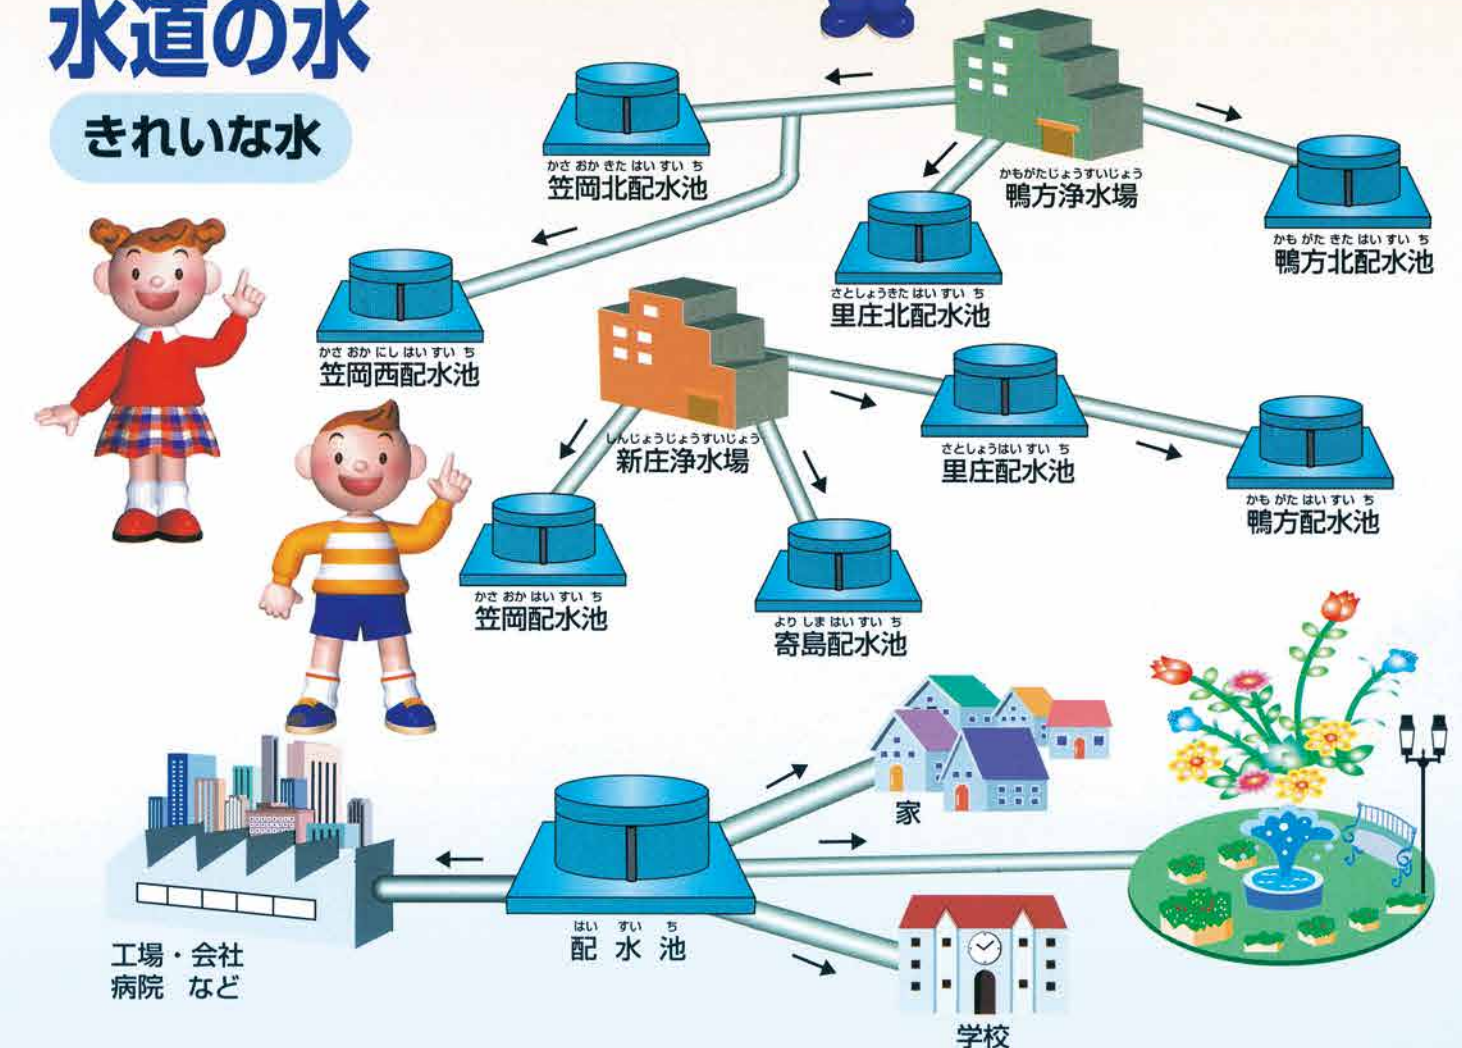

施設の規模

- ◇計画給水人口 106,200人
- ◇一日最大給水量 60,000m³
- ・笠岡市最大 40,000m³
- ・浅口市最大 14,000m³
- ・里庄町最大 6,000m³

建設のあゆみ

- 新庄浄水場
 - ・昭和45年11月 新庄浄水場建設工事に着工
 - ・昭和47年6月 新庄浄水場給水開始
 - ・平成17年3月 高度浄水処理施設完成
 - ・平成23年3月 太陽光発電システム設置工事完成
- 鴨方浄水場
 - ・平成元年4月 鴨方浄水場建設工事に着工
 - ・平成3年1月 鴨方浄水場給水開始
 - ・平成17年3月 鴨方浄水場増設工事完成 (高度浄水処理施設含む)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。(承認番号 平12中複、第484号)」